
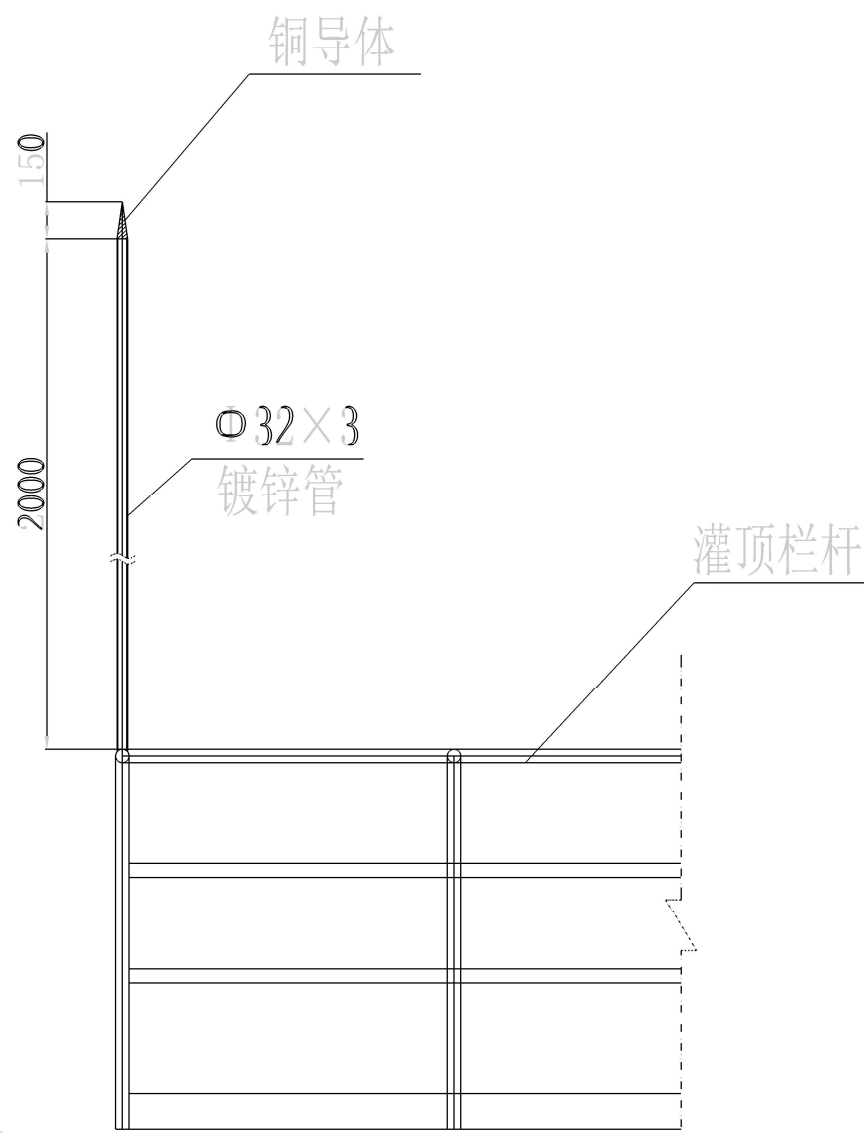



防雷接罐体示意图

灌顶防雷装置示意图

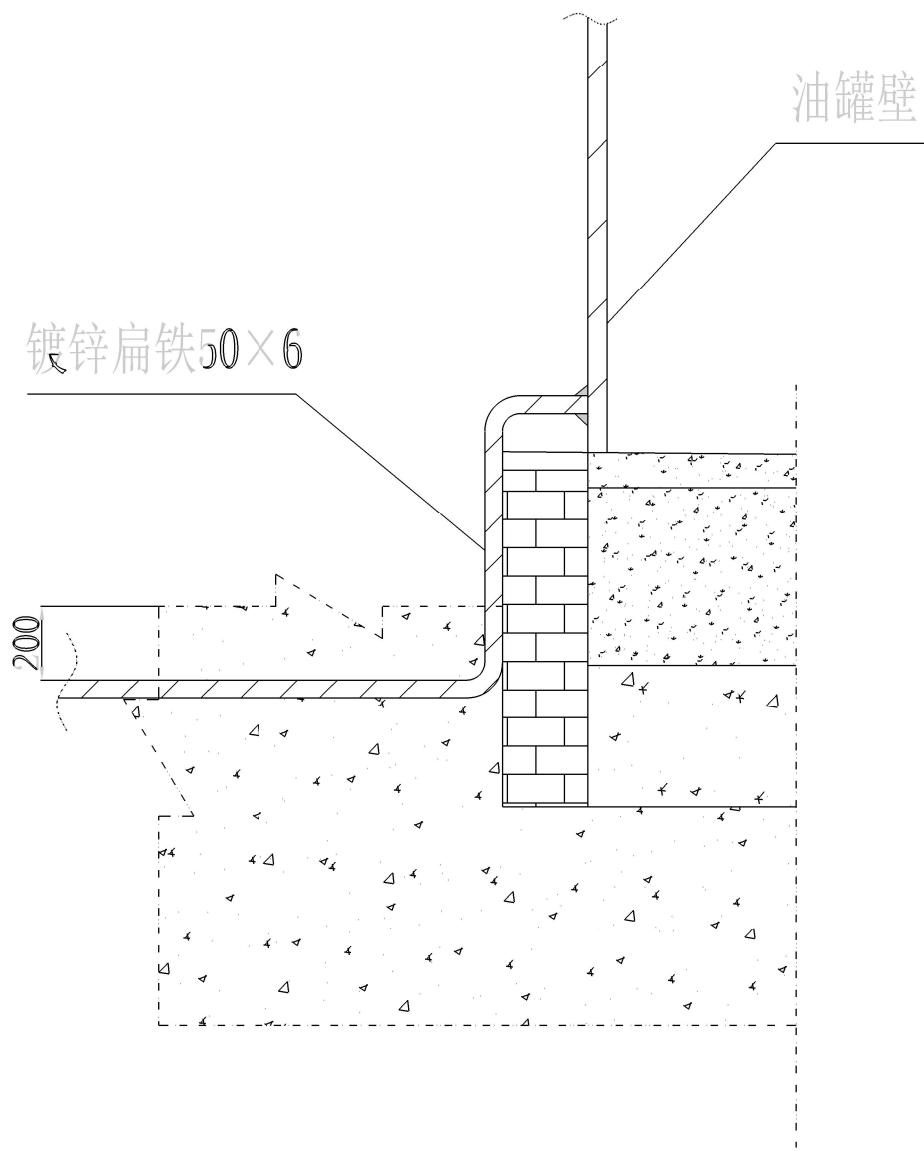

- 技术要求：
- 1、灌顶防雷装置，每台油罐三套焊接在栏杆上面。
 - 2、防雷电阻 $\leq 1\Omega$ 。

铜导体详图

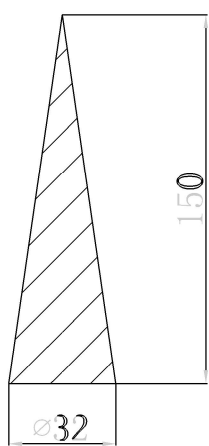

4		铜导体	12	黄铜	\	\		
3		镀锌管 $\varnothing 32 \times 3$	12	S30408	\	\	L=2000	
2		镀锌扁铁 50×6	1	S30408	168	168	L≈70000	
1		镀锌角钢 $L75 \times 75 \times 7$	32	S30408	17	544	L=2000	
序号	图号或标准号	名 称	数 量	材 料	单 件	总 计	备 注	
					重 量			
 四川久源机械制造有限公司 Sichuan JiuYuan Machinery Manufacturing Co., Ltd.				证书编号 Certificate NO		TS1210381-2019		
职 责	签 字	日 期	食用油储罐 部件图		用 户 名 称			
设 计					工 程 名 称			
校 核					设 计 阶 段		施 工 图	
审 核					JYJX2016-194-07			
批 准								
标 准 化								
2016年 10月		比 例		专 业	设 备	第 7 页	共 8 页	